

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

30.11.2020

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Demirbaş Malzemesi Alımı Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :02.12.2020 11:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

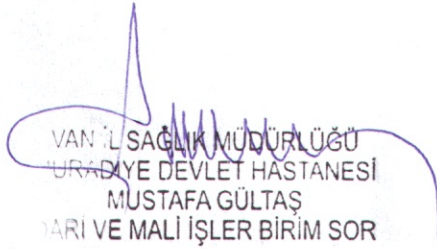
Dr. Kağan ELİGÜL
Başhekim

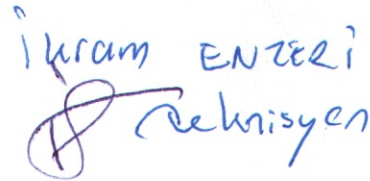
Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	HAVA PERDESİ	1	Adet		
				Toplam	
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

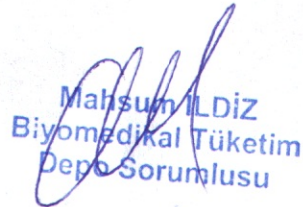
KEH18 HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek Hava Perdesinin toplam uzunluğu 2006 mm, Yüksekliği 236 mm olacaktır.
2. Elektrikli Isıtıcı – Tüp Rezistans ile (ortam havasını ısıtarak) çalışacaktır. Rezistanslar cihazın hava emiş kanalında bulunacaktır. Cihaz, Gerektiğinde Isıtıcısız (Ortam havasıyla) olarak ta çalıştırılabilecektir.
3. Cihazın takılabilir kapı yüksekliği minimum 210 cm, maksimum 250 cm olacaktır. Hava hızı 9 / 7 m/sn, hava hacmi 2300 / 1800 m³/h olacaktır. Üfleme kanalı hava yönlendirmeye müsait açılarda öne ve arkaya manuel olarak hareket ettirilebilecektir.
4. Hava Perdelerinin Plastik aksamı, Isıya dayanıklı özel maddelerden imal edilmiş P.C.(polikarbon) olacaktır.
5. Motoru ortada, 150 W ve Termik korumalı olacaktır.
6. Hava perdelerinde; Sessiz ve yüksek verimle çalışan, çapraz esintili 100 mm çapında ısıya dayanıklı özel imal plastik fan pervanesi kullanılacaktır. Fan ve cihazlarda balans, titreşim testleri ayrı ayrı yapılmış olup, sistem bütününde herhangi bir ses ve titreşim olmayacaktır. (Sadece cihazın üflemiş olduğu havanın sesi) Maksimum.59 dBA (1 m'de)
7. Hava perdeleri Enerji tasarrufu için Elektronik kontrol sistemine sahip olacaktır. Bu sisteme göre hava perdeleri kapı açıldığında; Fan en yüksek devirde, ısıtma %100 kapasite de, kapı kapandığında; Fan en düşük devirde, ısıtma ise %33 kapasite ile çalışacaktır.
8. Hava Perdelerinin gövdesi Elektrostatik boyalı sac, plastik panjurlu olacaktır.
9. Açma-Kapama –ON/OFF ve Fan hız devirleri, Isıtıcı elemanları üç kademede devreye alma veya devreden çıkarma işlemleri cihazın üzerinden dokunmatik pano ile yapılabilecektir. Cihazı kumanda eden ana kumanda kartları-elektronik kart veya devreleri – dokunmatik pano veya uzaktan kumanda ile çalışmasını sağlayan aksam ve donanımları direkt akıma (220 V) tabi olmayacak. Güvenlik açısından Kumanda paneli cihazın içinde veya dışında düşük voltaj ile çalışacaktır. (24 veya 12 Volt)Cihazla birlikte verilen uzaktan kumandadan da açma-kapama, fan hız ayarı, ısıtıcı elemanların çalıştırılması yapılacaktır.
10. Montaj ayakları seti, cihazlar ile standart olarak koli içerisinde bulunacaktır. (Cihaza ve duvara takılan montaj elemanları) Hava perdesi Yatay kullanıma uygun arkadan veya üstten montaja uygun olacaktır.
11. Enerji besleme kutusu cihazın üzerinde standart olacaktır. Tüm Enerji kablo uçları klipsli olacaktır. Enerji Kutusundan sadece fazlar (3 faz),topraklama ve nötr uçları çıkacaktır. Beraberinde bağlantı klemensi ve enerji kutu kapağı bulunacaktır.
12. Teklif edilecek Hava Perdesinin ısıtma gücü min. 18 kW olacaktır.

13. Cihaz, gerektiğinde modüler montaja uygun paralel bağlantı yapılabilecek ve diğer modeller ile tek kumanda merkezinden kontrol edilebilecektir. Uygun paralel kablo bağlantısı ile çalıştırılacak şekilde çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacaktır.
14. Cihaz, talep edilmesi durumunda, kullanılacak mahal ve yerin şartlarına göre, opsiyonel olarak elektronik kart değişimine uygun yapıda olmalı. Takılacak elektronik kartın restart özelliği olmalıdır. Ayrıca cihazın çalışma şartları ve özellikleri komutlar ile programlanabilmelidir. Elektronik kartın programlanmasında; elektrik tüketimi, ısısal güç, hava hızı kontrolü, otomatik kapı şartlarında çalışma, oda termostatu ayarı gibi özellikler olmalı ve opsiyonel olarak cihaz üzerinde takılı çalışmaya hazır olacak şekilde temin edilmelidir.
15. Hava Perdesi, gerektiğinde otomatik veya manuel kapılar ile koordineli çalışmaya hazır bağlantı çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacak ve kapı switch'i ile bağlantı yapılabilecektir.
16. Teklif edilen Hava perdesinin, Katalog ve Sahip olduğu kalite belgeleri (ISO 9001, CE veya Türk Standartlarına uygunluk Belgesi) olacaktır.
17. Teklif edilen Hava Perdesinin, İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti süresi ve Garanti Belgesi Bulunacaktır.


VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
URADİYE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA GÜLTAŞ
HARİ VE MALİ İŞLER BİRİM SOR

İbrahim ENZELİ

Teknisyen


Mahsun İLDİZ
Biyomedikal Tüketim
Depo Sorumlusu